EN IEC 60079 Explosionsfähige Atmosphären – Teil 14:




Projektierung, Auswahl und Installation der Geräte sowie Erstprüfung elektrischer Anlagen


Peter Thurnherr

Convenor MT 60079-14
thuba AG, Basel

1



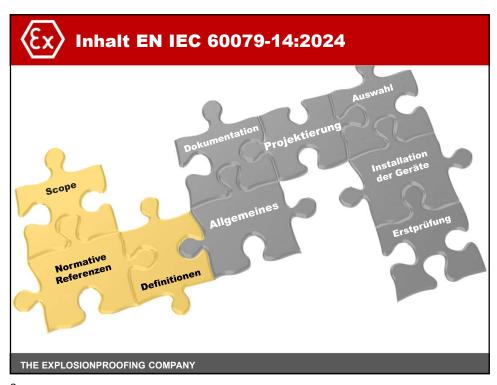

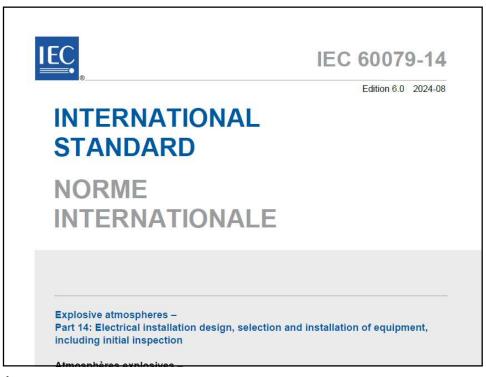

EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE

EN IEC 60079-14

Oktober 2024

ICS 29.260.20

Ersetzt EN 60079-14:2014; EN 60079-14:2014/AC:2016

Deutsche Fassung

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Installation der Geräte sowie Erstprüfung elektrischer Anlagen (IEC 60079-14:2024)

Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installation design, selection and installation of equipment, including initial inspection (IEC 60079-14:2024)

Atmosphères explosives - Partie 14: Conception des installations électriques, sélection et installation des appareils, comprenant l'inspection initiale (IEC 60079-14:2024)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2024-10-04 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

5













4. Allgemeines

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

11



4.1.1 Allgemeine Anforderungen

Gefährdete Bereiche werden gemäss EN IEC 60079-10-1 in die Zonen 0, 1 und 2 für Gase und Dämpfe und gemäss EN IEC 6007910-2 in die Zonen 20, 21 und 22 für Stäube eingeteilt, um die Auswahl geeigneter Ex-Geräte und die Auslegung geeigneter elektrischer Anlagen zu erleichtern.



THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



4.1.1 Zonen und Geräteschutzniveau

Zone	Geräteschutzniveau (EPL)		
0	Ga		
1	Gb oder Ga		
2	Gc, Gb oder Ga		
20	Da		
21	Db oder Da		
22	Dc, Db oder Da		

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

13



4.1.2 Anforderungen an alle Ex-Geräte

Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen müssen zusätzlich den entsprechenden Anforderungen für elektrische Anlagen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen entsprechen.

Ist ein zusätzlicher Schutz erforderlich, um andere Umweltbedingungen zu erfüllen, beispielsweise Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Korrosionsbeständigkeit, so darf die angewandte Methode die Integrität der Ex-Geräte nicht beeinträchtigen.





Fachbereich Elektrotechnik

Diese Schweizer Norm SN 411000 ersetzt: SN 411000:2015

Niederspannungs-Installationsnorm (NIN)

Norme sur les installations à basse tension (NIBT) Norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)

15



Frage?

Was genau bedeutet die EN IEC 60079-14?

Antwort

Neben den Anforderungen der NIN (Niederspannungs-Installationsnorm) sind die Anforderungen in der EN IEC 60079-14 zusätzlich vollumfänglich zu erfüllen.





Einfache elektrische Installationen in explosionsgefährdeten Bereichen

Installations électriques simples dans les emplacements explosibles


Simple electrical installations in explosive atmospheres

17



4.1.3 Elektrische Nennwerte

Ex-Geräte müssen innerhalb der elektrischen Nennwerte für Leistung, Spannung, Stromstärke, Frequenz, Einschaltdauer, Betriebsart und anderer Merkmale installiert und verwendet werden. Die Sicherheit der Anlage könnte gefährdet werden, wenn die Nennwerte nicht eingehalten werden.

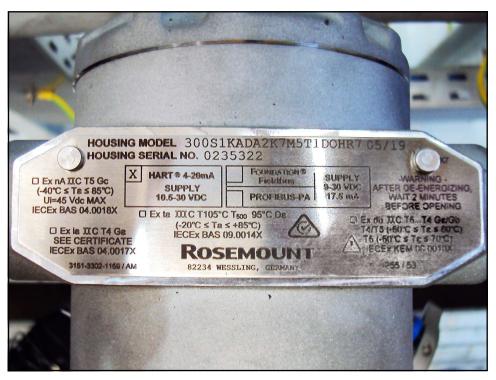



4.2.2 Besondere Bedingungen für die Verwendung

Das Symbol «X» wird verwendet, um die in der Ex-Bescheinigung enthaltenen grundlegenden Anforderungen an die Installation, Verwendung, Wartung und Reparatur der Ex-Geräte, die so genannten «Besonderen Bedingungen für die Verwendung», zu kennzeichnen.

Die in der Bescheinigung aufgeführten «Besonderen Bedingungen für die Verwendung» müssen eingehalten werden.

Aufgabe der Planer!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG [1]

gemäß Richtlinie 94/9/EG, Anhang III



- Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, **Richtlinie 94/9/EG** [2]
- [3] EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer:

[4] Gerät:

Gleichstrommagnet
Typ GTCE 050 AGD..., GTCE 100 AGD... und GTCE 140 AGD...

Magnet-Schultz GmbH & Co. KG Hersteller: [5]

Allgäuer Straße 30 87700 Memmingen Germany

- [7] Die Bauart des unter [4] genannten Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der [8] Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das unter [4] genannte Gerät die in Anhang II der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.

 Die Prüfergebnisse sind in dem Prüfbericht IB-12-3-189 vom 10.04.2014 festgehalten.
- Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009 und EN 60079-31:2009.
- [10] Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen

21

[6]

Anschrift:

- Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Überein-[9] stimmung mit EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009 und EN 60079-31:2009.
- Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des unter [4] genannten Gerätes in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung unter [17] hingewiesen.
- Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgelegten Gerätes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes
- Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerätes muss folgende Angaben enthalten:

(II 2G Ex e mb IIC T5/T4 Gb -30 °C ≤ T_a ≤ +40 °C/+50 °C/+60 °C

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, GERMANY

№ +49 (0) 3731 3805-0 - ♣ +49 (0) 3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag

(Dr. Wagner)

Anlage

Institut für Sicherheitstechnik GmbH

- Siegel -(Kenn-Nr. 0637)

Freiberg, 10.04.2014

Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet

Seite 1 von 2 IBExU14ATEX1039X

Schutzart nach EN 60529:

Weitere Einzelheiten sind in den Prüfunterlagen festgelegt.

IP65

[16] Prüfbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prüfbericht IB-12-3-189 vom 10.04.2014 dargelegt. Die Prüfunterlagen sind Bestandteil des Prüfberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Die unter [4] genannten Gleichstrommagnete Typ GTCE 050 AGD..., GTCE 100 AGD... und GTCE 140 AGD... erfüllen die Anforderungen des Explosionsschutzes elektrischer Geräte der Gruppe II, Kategorie 2G, durch Realisierung der Zündschutzart Vergusskapselung in Verbindung mit Anschlüssen, die der Zündschutzart erhöhte Sicherheit entsprechen. Außerdem werden die Anforderungen an Geräte der Gruppe II, Kategorie 2D durch Schutz durch Gehäuse erfüllt.

[17] Besondere Bedingungen

- Jedem Magneten ist eine seinem Bemessungsstrom entsprechende Sicherung (max. 3xl_N bzw. l_B gemäß IEC/EN 60127-2) bzw. ein Motorschutzschalter mit Kurzschluss- und thermischer Schnellauslösung (Einstellung auf Bemessungsstrom) vorzuschalten.
- Die Magneten sind für erweiterte Temperaturbereiche geeignet. Die verwendeten Anschlusskabel müssen diesen entsprechen.

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Im Auftrag

Wayn

(Dr. Wagner)

Freiberg, 10.04.2014

23

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU



- [3] EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer | IBExU14ATEX1039 X | Ausgabe 1
- [4] Produkt: Gleichstrommagne

Gleichstrommagnet
Typ: GTCE 050 AGD..., GTCE 100 AGD... und GTCE 140 AGD...

[5] Hersteller: Magnet-Schultz GmbH & Co. KG

6] Anschrift: Allgäuer Straße 30 87700 Memmingen GERMANY

- [7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.
- [8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang II der Richtlinie erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-21-3-0106 festgehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017
EN 60079-31:2014

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Ubereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017 EN 60079-31:2014 Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

- [10] Ein "X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten
- [11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau des angegebenen Produkts. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser

(notifizierte Stelle Nummer 0637)

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

Variante 1:

(a) II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb ⓐ II 2D Ex th IIIC T95°C Db

-30 °C ≤ T_a ≤ +60 °C (max.; abhängig vom Typ)

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag

J. Hense Dipl.-Ing. (FH) A. Henker

🗟 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (max.; abhängig vom Typ)

Tel: + 49 (0) 37 31 / 38 05 0 Fax: + 49 (0) 37 31 / 38 05 10

Bescheinigungen ohne Siegel und Unterschrift haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur vollständig und unverändert vervielfältigt werden.

Freiberg, 08.04.2022

Seite 1/5

25

Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht IB-21-3-0106 vom 05.04.2022 festgehalten. Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Der Gleichstrommagnet der Baureihe GTCE 050 AGD..., GTCE 100 AGD... und GTCE 140 AGD...
erfüllt die Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte der Gruppe II, Kategorie 2G und 2D, in den Zündschutzarten Erhöhte Sicherheit "e", Vergusskapselung "m" und Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t" für die Explosionsgruppen IIC und IIIC.


- [17] Besondere Bedingungen für die Verwendung

 1. Jeder Magnet ist entsprechend dem angegebenen Bemessungsstrom mit einer geeigneten, vorgeschalteten Sicherung (max. 3 x l_N bzw. l_B nach IEC 60127-2) oder einem geeigneten Motorschutzschalter mit Kurzschluss- und thermischer Schnellauslösung (Einstellung auf Bemessungsstrom) zu betreiben.
 - Der Magnet ist für einen erweiterten Temperaturbereich geeignet. Der Anwender muss entsprechend geeignete Kabelverschraubungen und Anschlusskabel gemäß den Vorgaben des Herstellers auswählen.
 - Die ausgewählten Kabelverschraubungen und / oder Verschlussstopfen müssen eine zusätzliche Dichtung oder Dichtmittel aufweisen, die eine wirksame Abdichtung der Einführungsöffnungen mit Gewinde gewährleisten.
 - 4. Das Anschlussgehäuse mit Beschichtung darf keinen intensiven elektrostatischen Aufladevorgängen ausgesetzt werden.
 - 5. Der Betrieb des Magneten Typ GTCE 140 AGD... mit 130 W in der Betriebsart S3, 40 % 5 min ist nur in Verbindung mit einer geeigneten Sicherheitseinrichtung zur direkten Temperaturüberwachung (z. B. PTC-Thermistorrelais) zulässig, welche durch den Anwender auszuwählen, bereitzustellen und für die Verwendung im Zusammenhang mit explosionsgefährdeten Bereichen zu verifizieren ist.

FB106100 | 1

IBExU14ATEX1039 X | 1



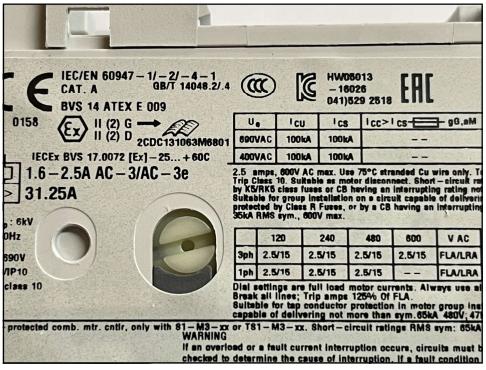



4.2.3 Verwendung von Ex-Komponenten

Ex-Komponenten, wie beispielsweise Leergehäuse oder Klemmen, die nur über eine Ex-Komponenten-Bescheinigung verfügen, gekennzeichnet mit dem Symbol «U», dürfen nicht im explosionsgefährdeten Bereich verwendet werden, es sei denn, sie sind als Teil einer Ex-Gerätebescheinigung zugelassen.

Ex-Komponenten können verwendet werden, wenn sie als einfache Betriebsmittel bewertet und als Teil eines eigensicheren Stromkreises verwendet werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

29





4.3.2 Statische Elektrizität

Auf der Grundlage der Anleitung nach IEC TS 60079-32-1 oder anderer zutreffenden Normen müssen Massnahmen ergriffen werden, um Zündung durch statische Elektrizität zu verhindern.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

31



Frage zur statischen Elektrizität?

Sind Kunststoffrohre nicht erlaubt? Nach Norm jedoch möglich!

Auszug aus EN IEC 60079-0:2018

Tabelle 8 – Maximaler Durchmesser oder Breite

Maximaler Durchmesser oder Breite mm					
Geräte der Gruppe I	Geräte der Gruppe II				
	Geräteschutz- niveau	Gruppe IIA	Gruppe IIB	Gruppe IIC	
30	EPL Ga	3	3	1	
	EPL Gb	30	30	20	
	EPL Gc	30	30	20	



5. Dokumentation

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

33



5.1 Allgemeines

Die Installationen müssen mit den entsprechenden Bescheinigungen der Ex-Geräte, der vorliegenden Norm und allen Anforderungen an die Anlage übereinstimmen. Zum Nachweis der Einhaltung ist für jede Anlage ein Anlagendossier zu erstellen.

Das Anlagendossier ist während der gesamten Betriebsdauer der Anlage auf dem neuesten Stand zu halten. Das Dossier kann in Papierform oder in elektronischer Form vorliegen.






5.2 Informationen zum Standort

- Dokumente für die Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche einschliesslich der Temperaturklasse oder Zündtemperatur und der Gerätegruppe, soweit zutreffend;
- Zuordnung der Geräteschutzniveaus;
- alle identifizierten externen Einflüsse;
- Umgebungstemperaturbereiche, einschliesslich Sonneneinstrahlung;
- Nachweise der Kompetenz der Personen, welche die Projektierung, Auswahl, Installation der Geräte und die Erstprüfung vorgenommen haben.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

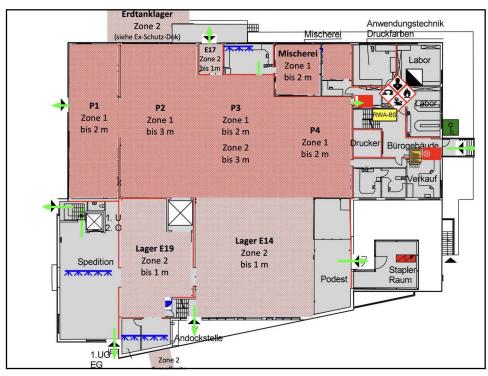





5.3 Dokumentation – Ex-Geräte

- Betriebsanleitungen der Ex-Gerätehersteller mit Angaben zum bestimmungsgemässen Gebrauch, für die Errichtung und die Erstprüfung, für den Unterhalt und die Reparatur, falls zutreffend;
- EU-Baumusterprüfbescheinigung bzw.
 Konformitätsaussage (Besondere Bedingungen für die Verwendung);
- EU-Konformitätserklärung;
- Nachweise für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen; und
- Erwärmungsnachweise, falls erforderlich.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

39



5.4 Dokumentation – Installation (1)

- Betriebsanleitungen der Ex-Gerätehersteller;
- Unterlagen über die Eignung der Ex-Geräte für den Bereich und die Umgebung, denen sie ausgesetzt sind, beispielsweise Temperaturbereiche, Schutzart, IP-Schutzart oder Korrosionsbeständigkeit;
- Pläne, aus denen die Art und die Einzelheiten der Kabel und der Kabelführung hervorgehen;
- Aufzeichnungen über die Auswahlkriterien für Kabel und Kabeleinführungssysteme zur Einhaltung der Anforderungen für die jeweilige Schutzart;

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY




5.4 Dokumentation – Installation (2)

- Pläne über die Conduit-Installationen und der Lage der Sealing Fittings;
- Zeichnungen und Pläne, die sich auf die Identifizierung der Stromkreise beziehen;
- Aufzeichnungen über die Erstinspektion; und
- Nachweise der Kompetenz der Elektroinstallateure.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

41

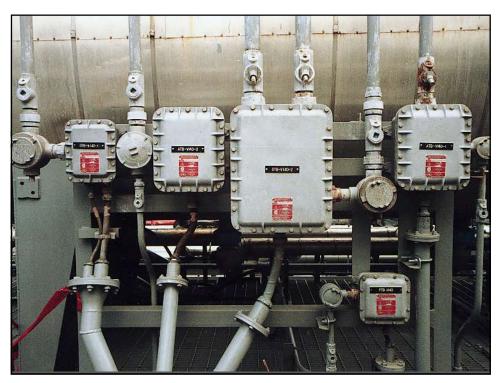



5.5 Kompetenz des Personals

Die Projektierung der Installation, die Auswahl der Ex-Geräte und des Installationszubehörs, die Installation und die Erstinspektion, die in diesem Dokument behandelt werden, dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die in den verschiedenen Schutzarten und Installationsverfahren, den einschlägigen Vorschriften und Normen sowie den allgemeinen Grundsätzen der Zoneneinteilung unterwiesen wurden.

Die Befähigung der Person(en) muss für die Art der durchzuführenden Arbeiten relevant sein.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

43



Frage?

In welchen zeitlichen Abständen müssen sich Mitarbeitende (Planer, Installateure und Kontrolleure/Inspektoren), welche für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten, schulen?

Das Personal muss sich ständig in geeigneter Weise weiterbilden oder schulen.

Gemäss Eidg. Strominspektorat: 1 Tag pro Jahr!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



5.5 Kompetenz des Personals

Das Personal muss sich ständig in geeigneter Weise weiterbilden oder schulen.

Gemäss Eidg. Strominspektorat: 1 Tag pro Jahr!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

45





Kompetenzen für Installateure

- Verständnis der Geräteeigenschaften, die sich auf die Zündschutzarten und die entsprechenden Kennzeichnungen auswirken;
- Verständnis des Inhalts von Ex-Gerätezertifikaten und besonderen Bedingungen;
- Verständnis und Fähigkeit, technische Zeichnungen zu lesen, beurteilen zu können und den Unterschied des tatsächlichen Zustandes zu erkennen:
- Verständnis der lokalen Installationsvorschriften (NIN);
- Fähigkeit, zu bestätigen, dass das Ex-Gerät den Anwendungsanforderungen entspricht, richtig installiert ist, den Forderungen des Einsatzortes entspricht, die Sicherheitsanforderungen nicht verringert wurden, nicht beschädigt ist und keine unbefugten Änderungen vorgenommen wurden;

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

47



Kompetenzen für Installateure

- Fähigkeit, Ex-Geräte zu identifizieren, bei denen die Sicherheitsanforderungen reduziert wurden oder die beschädigt sind und daher nicht mehr in Übereinstimmung mit der/den Schutzart(en) sind;
- detaillierte Kenntnisse über die zusätzliche Bedeutung von Arbeitserlaubnissystemen und sicherer Trennung in Bezug auf den Explosionsschutz;
- detaillierte Kenntnisse der Techniken, die bei der Auswahl und Installation der in diesem Dokument genannter Geräte anzuwenden sind;
- Fähigkeit zur Überarbeitung oder Bereitstellung der Informationen für das entsprechende Wartungsprotokoll, das Anlagendossier oder die Anlagenzeichnungen;
- Kenntnis der Wartungsanforderungen in den geltenden Normen oder Dokumenten sowohl für elektrische als auch für nicht-elektrische Anforderungen;

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



Kompetenzen für Installateure

- Kenntnis der Überholungs- und Reparaturanforderungen in den geltenden Normen oder Dokumenten sowohl für elektrische als auch für nicht-elektrische Anforderungen;
- Kenntnisse der Qualitätssicherung, einschliesslich der Grundsätze der Auditierung, Dokumentation, Rückführbarkeit von Messungen und Gerätekalibrierung;
- Erfahrungen in der korrekten Bedienung und Verwendung geeigneter Prüfgeräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen als auch die Auswirkungen, die sie hier haben können; und
- Verständnis der Anwendung und der Einschränkungen von Arbeitserlaubnissystemen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

49



6. Projektierung



Frage?

Müssen Kabel, deren Anfang und Ende sich in einem nicht gefährdeten Bereich (Raum) befinden, dennoch den Ex-Vorschriften entsprechen?

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

51



6.2.2 Stromkreise, die durch explosionsgefährdete Bereiche führen

Bei Stromkreisen, die durch explosionsgefährdete Bereiche führen, müssen die Kabel und Leitungen den EPL-Anforderungen für den gesamten Abschnitt entsprechen.

Hinweis

Kabel müssen nominell kreisförmig und mit einer Kabeleinführung installiert sein, die gemäss Abschnitt 7.5 ausgewählt wird, um die IP-Schutzart des Ex-Geräts aufrechtzuerhalten. Kabel und Leitungen müssen eine Mindest-Zugfestigkeit von 7 N/mm² aufweisen.



6.2.6 Schutz-Potentialausgleichsleiter (1)

Der Querschnitt für den Schutz-Potentialausgleichsleiter beträgt für den Hauptanschluss mindestens 6 mm² (basierend auf dem Leitwert von Kupfer) in Übereinstimmung mit EN 60364-5-54 und für die zusätzlichen Verbindungen mindestens 4 mm².

Bei den Verbindungen muss die mechanische Festigkeit berücksichtigt werden, dies kann Querschnitte von 16 oder 25 mm² erfordern.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY


53



6.2.6 Schutz-Potentialausgleichsleiter (2)

Die Verbindungen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- gegen Selbstlockern gesichert und
- · gegen Korrosion geschützt sein.

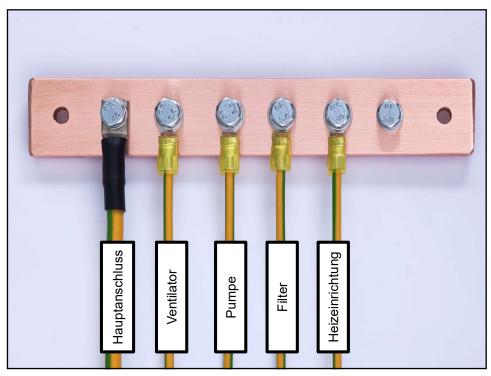





6.2.6.2 Zeitweiliger Schutzpotentialausgleich

Der zeitweilige Schutzpotentialausgleich umfasst Erdungsanschlüsse, die an beweglichen Geräten, wie Fässern, Fahrzeugen und tragbaren Geräten, für die Kontrolle der statischen Elektrizität hergestellt werden.

Die mechanische Festigkeit der Leiter muss mindestens einem Leiter von 4 mm² Kupfer entsprechen oder Teil eines beweglichen Kabelsystems mit einer Überwachungseinheit sein.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

57





6.3 Elektrische Schutzmassnahmen

Elektrische Stromkreise und Geräte müssen gegen die gefährlichen Auswirkungen von Kurzschlüssen, Überlastungen und Erdschlüssen geschützt sein.

Schutzeinrichtungen verhindern ein selbsttätiges Wiedereinschalten im Fehlerfall.

Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um den Betrieb von mehrphasigen Ex-Geräten (beispielsweise Elektroheizungen) zu verhindern, bei denen der Ausfall einer oder mehrerer Phasen zu einer Überhitzung führen kann.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

59



6.5 Trennen (Freischalten)

Es muss eine Trennvorrichtung vorhanden sein, die alle stromführenden Leiter, einschliesslich des Nullleiters, trennt, damit elektrische Arbeiten sicher durchgeführt werden können.

Unmittelbar neben jeder Trennvorrichtung ist eine Kennzeichnung anzubringen, die eine rasche Identifizierung des Stromkreises oder der Gruppe von Stromkreisen ermöglicht, die von ihr gesteuert werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



6.6.2 Kabel unter einer Wärmedämmung

Wenn Kabel einer thermischen Isolierung (auch Staubschichten) ausgesetzt sein könnten, gilt eine zusätzliche Herabsetzung der Strombelastbarkeit gemäss den einschlägigen Installationsvorschriften.

Hinweise dazu finden sich in EN 60364 und EN 60502-2.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

61





6.7.3.4 Elektrische Maschinen mit Umrichterspeisung (Ex eb)

Elektrische Maschinen mit einer Umrichterspeisung benötigen entweder:

a. Elektrische Maschinen, die mit einem bestimmten Umrichter typgeprüft wurden, sind für diese Aufgabe in Verbindung mit dem Umrichter und der Schutzeinrichtung typgeprüft worden. Die elektrische Maschine sollte innerhalb ihres elektrischen Nennwerts verwendet werden, und die Umrichterkonfiguration sollte so eingestellt werden, dass sie mit den Nenndaten der elektrischen Maschine übereinstimmt.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

63



6.7.3.4 Elektrische Maschinen mit Umrichterspeisung (Ex eb)

(2)

(1)

b. Elektrische Maschinen, die für den Umrichterbetrieb baumustergeprüft sind, bei denen aber der Typ und Hersteller des Umrichters nicht angegeben ist. In diesem Fall müssen die Eigenschaften des gewählten Umrichters, die maximale Umrichter-Eingangsspannung und die Einstellungen des Umrichters mit den Angaben des Herstellers der elektrischen Maschine übereinstimmen. Die Wirkung der Schutzfunktion muss dazu führen, dass der durch die Wicklungen der elektrischen Maschine fliessende Strom unterbrochen wird.

Wegen der Besonderheiten der Motoren mit Umrichterspeisung und der angepassten Überwachungseinrichtung entfallen für die Motoren mit dem Umrichterbetrieb die Angaben über das Verhältnis I_A/I_N und die Erwärmungszeit t_E .

Mit eingebauten Temperaturfühlern (Kaltleiter DIN VDE V 0898-1-401- NAT 130 °C) in Verbindung mit einem nach Richtlinie 2014/34/EU hierfür funktionsgeprüftem Auslösegerät erfüllen die Motoren die Bestimmungen gemäß EN 60079-7 bis zur Temperaturklasse T3 und gemäß EN 60079-31 bis zu einer maximalen Oberflächentemperatur von 125 °C

Bei einem Strangstrom von 45,9 A (verkettete Spannung 230 V 50 Hz) und blockierter Welle muss der Kaltleiter nach 69 s (\pm 20 %) ausgehend vom kalten Zustand (20 °C) ansprechen.

<u>Umrichtereinstelldaten</u>

In Verbindung mit der vorgenannten Überwachungseinrichtung sind folgende Umrichterdaten einzustellen und im Betrieb einzuhalten:

Minimale Taktfrequenz:	3	kHz
Stromgrenze kurzzeitig:	1,5*I _N	
Maximale Überlastzeit:	60	s
Minimalfrequenz f _{min} :	5	Hz
Maximalfrequenz f _{max} :	100	Hz
Zulässige Dauer für den Betrieb unter f _{min} :	60	s

Die maximale Überlastzeit und die zulässige Dauer für den Betrieb unter f_{min} beziehen sich auf ein Zeitintervall von 10 min.

Das Drehmoment in Abhängigkeit der Frequenz ergibt sich aus der zulässigen Dauerstromgrenze

65



Elektrische Maschinen – Betriebsarten

Betriebsart	Beschreibung
S1	Dauerbetrieb mit konstanter Belastung
S2	Kurzzeitbetrieb
S3	Periodischer Aussetzbetrieb
S4	Periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorgangs
S5	Periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorgangs und elektrischer Bremsung
S6	Ununterbrochener periodischer Betrieb
S7	Ununterbrochener periodischer Betrieb mit elektrischer Bremsung
S8	Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Last- und Drehzahländerungen
S9	Umrichterbetrieb

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY






6.8.2 Schutz gegen Erdschluss

Zur Begrenzung der Erwärmung infolge von Erdschluss- und Erdableitströmen muss zusätzlich zum Überstromschutz folgende Schutzeinrichtung installiert sein:

a) In einem TT- oder TN-System muss eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) verwendet werden, deren Bemessungs-Ansprech-Fehlerstrom 100 mA nicht überschreitet. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungs-Ansprech-Fehlerstrom von 30 mA sind vorzuziehen.



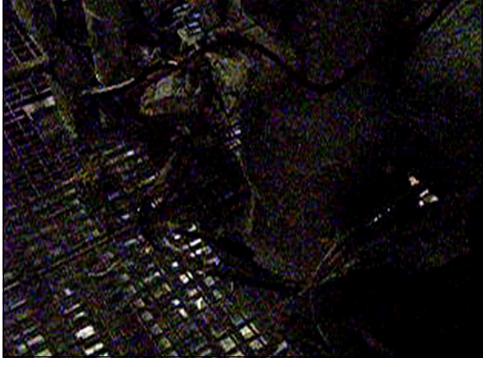



6.8.4 Begrenzung der Oberflächentemperatur

Dies muss durch eins der folgenden Mittel gesichert werden:

- a) eine stabilisierte Ausführung, die die selbstbegrenzente Temperaturcharakteristik der Widerstandsheizeinrichtung nutzt;
- b) eine stabilisierte Ausführung eines Heizungssystems (sehr kleine Leistung)
- c) Ausführung mit einer Sicherheitseinrichtung

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

71





6.12 Zündschutzart druckfeste Kapselung «d»

Ex-Geräte, die für ein bestimmtes Gas oder für eine Gerätegruppe plus ein bestimmtes Gas gekennzeichnet sind und in dieser spezifischen Gasatmosphäre verwendet werden, müssen gemäss den Anforderungen für die Gerätegruppe installiert werden, zu der das spezifische Gas gehört.

Beispielsweise müssen Ex-Geräte, die mit «IIB+H₂» gekennzeichnet sind und in einer Wasserstoff-atmosphäre verwendet werden, als IIC-Ex-Geräte installiert werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

73



6.13.1 Maximale Verlustleistung von Abzweigdosen

Dies kann erreicht werden durch:

- die Hinweise des Herstellers bezüglich der zulässigen Anzahl der Klemmen, der Leitergrösse und des maximalen Stroms beachtet werden; oder
- Überprüfung, ob die berechnete Verlustleistung unter Verwendung der vom Hersteller angegebenen Parameter geringer ist als die maximal zulässige Nennverlustleistung.




6.13.1 Maximale Verlustleistung von Abzweigdosen


Wenn in der Bescheinigung nicht anders festgelegt:

- dürfen nur Ex-e-Klemmen in den Anschlusskästen enthalten sein.
- andere Bauteile und Komponenten sind nicht zulässig (Befehlsmeldegeräte, Ex-i-Betriebsmittel)
- nur ein Leiter pro Anschlussstelle ist zulässig.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

75

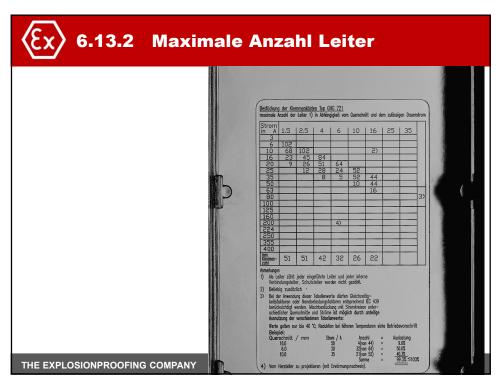

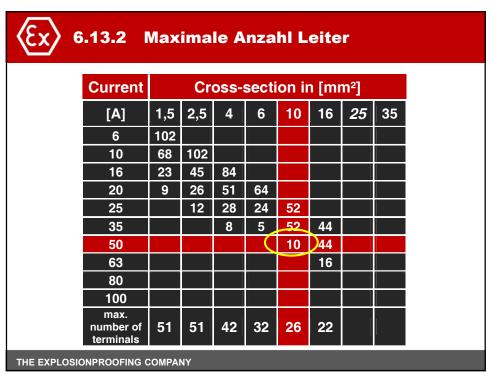






6.14.2.1 Kabel (eigensichere Stromkreise)

In eigensicheren Stromkreisen dürfen nur Kabel und Leitungen eingesetzt werden, die einer Prüfspannung von AC 500 $V_{\rm eff}$ (DC 750 V) oder der doppelten Spannung des eigensicheren Stromkreises standhalten, je nachdem, welcher Wert grösser ist.

Grundlage: Datenblatt des Herstellers!

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

79

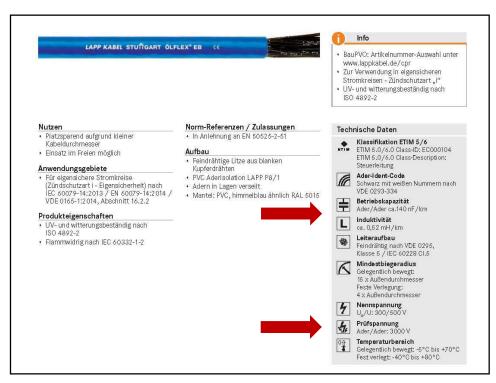



Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

81



Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

³ Für elektrische Installationen mit einer maximalen Betriebsspannung von 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung und einem maximalen Betriebsstrom von 2 A gelten nur die allgemeinen Bestimmungen (Art. 1–5) dieser Verordnung. Können solche Installationen Personen oder Sachen gefährden, gilt die Verordnung im vollen Umfang.



Art. 3 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit

- ¹ Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.
- ² Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC und CENELEC. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizerischen Normen.
- ³ Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

83



Fazit

Die Isolationsmessung muss in eigensicheren Stromkreisen nicht zwingend durchgeführt werden, sie kann freiwillig nach dem Verlegen der Kabel vor dem Anschluss der Betriebsmittel gemessen werden.



6.14.2.2 Elektrische Parameter von Kabeln

Die elektrischen Kennwerte (Cc und Lc) für alle verwendeten Kabel sind zu bestimmen nach:

- den vom Kabelhersteller angegebenen elektrischen Parametern;
- durch Messung eines Musters ermittelte elektrische Parameter;
- 200 pF/m und 1 μH/m, wenn die Verbindung aus zwei oder drei Adern eines konventionell aufgebauten Kabels (mit oder ohne Schirm) besteht.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

85



Frage?

In welcher Verantwortung liegt das Erstellen bzw. die Berechnung der Ex-i-Nachweise?



6.14.3.2 Beschreibendes Systemdokument

Der *Planer* muss ein beschreibendes Systemdokument erstellen, in dem die Ex-Geräte inklusive die einfachen Betriebsmittel und die elektrischen Parameter des Systems, einschliesslich derjenigen der Verbindungskabel, angegeben werden.

Hinweis

Oft muss auch ein Nachweis der Oberflächentemperatur beispielsweise eines Pt-100 Widerstandsfühler erstellt werden.


THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

87




6.14.3.2 Beschreibendes Systemdokument

Auszug aus der EN IEC 60079-25

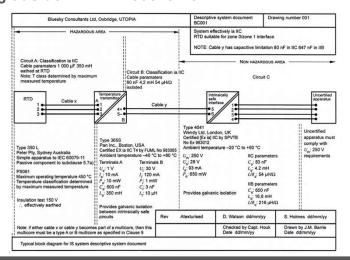

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

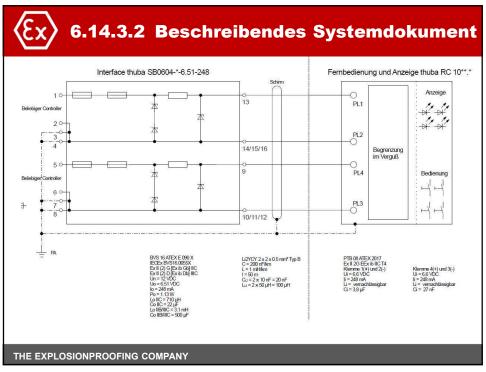




6.14.3.3 Eigensichere Stromkreise mit nur einer linearen Stromquelle


Wenn in der Bescheinigung für die zugehörigen Betriebsmittel Werte in zulässigen Paaren für L_o und C_o angegeben sind, können diese kombinierten Induktivitäten und Kapazitäten für den Nachweis verwendet werden.

Hinweis

Gilt nur für eigensichere Stromkreise mit nur einer Stromquelle und linearer Kennlinie!

```
can lead into areas of Zone 1 (EPL Gb) of Zone 21 (EPL Db)
15.3
            Parameters
           Type SB0604-*-6.51-248
15.3.1
15.3.1.1 Input circuit 1: terminal 1.= In 1.4, terminal 2.= In 1. GND, terminals 3,4.7.PA
Input circuit 2: terminal 5.= In 2.4, terminal 6.= In 2. GND, terminals 6,7,8.7.PA
            Nominal voltage
            Maximum voltage
           for type SB0604-1-*-*
for type SB0604-2-*-*
                                                                                  ACIDO
ACIDO
15.3.1.2 Output circuits, intrinsically/safe/level of protection Ex/ib/
           terminal 13 = Out 1+, terminals 14/15/16 \neq Out 1+ GND/
terminal 9 = Out 2+, terminals 10/11/12 \neq Out 2+/GND
           Channel 1 and 2 separated, values for each channel/Voltage
            Current
            Power
                                                                   Po
            Trapezoid output characteristic
            The values for external inductance and external capacitance connected in acc. with the following
                                    | Group IIC | Groups IIB and IIIC | | 100 μH | 500 μH | 710 μH | 1 μH | 1 mH | 3.1 mH | 3 μF | 1.1 μF | 0.73 μF | 500 μF | 7.4 μF | 2.6 μF
                        22 µF
           Type SB0605-*-13-188
15.3.2
           Input circuit 1: terminal 1 = In 1+, terminals 2,3 = GND, PA, terminal 4 = In 1-
            Input circuit 2: terminal 5 = In 2+, terminals 6,7 = GND, PA, terminal 8 = In 2-
                                                                                                  12
                                                                                                                  ٧
                                                                                  DC
           Maximum voltage for type SB0605-1-*-*
                                                                   Um
                                                                                   AC/DC
            for type SB0605-2-*-*
                                                                                   AC/DC
                                                                                                  253
```

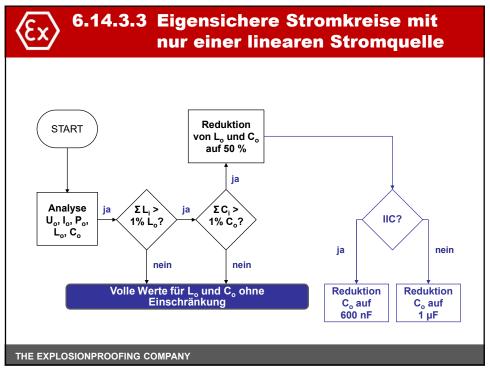

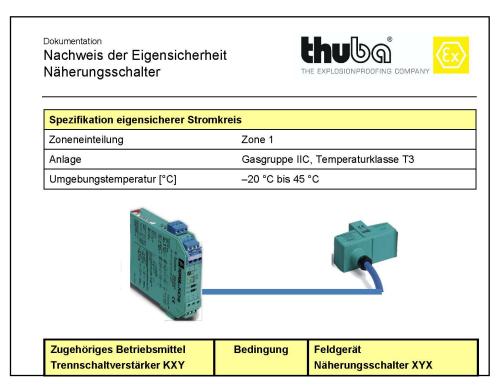

Zugehöriges Betriebsmittel Trennschaltverstärker KXY	Bedingung	Feldgerät Näherungsschalter XYX
PTB 20 ATEX 2033 X		PTB 22 ATEX 2108
€ II (1)G [Ex ia Ga] IIC		€ II 1G Ex ia IIC T6 Ga
U _o = 10,5 V	≤	U _i = 16 V
lo = 13 mA	≤	li = 52 mA
P _o = 34 mW	≤	P _i = 169 mW
L ₀₅₀ = 1,5 mH (3 mH)	≥	L _i = 0,1 mH
C ₀₅₀ = 310 nF (620 nF)	≥	C _i = 200 nF
Typenbezeichnung Kabel		Ölflex EB
Induktivitätsbelag L'	L' = 0,52 mH/km	
$L_{Lmax} = (L_{050} - L_i) / L' = (1,5 \text{ mH} - 0,1 \text{ mH}) / 0,52 \text{ mH/km}$		L _{Lmax} = 2,69 km
Kapazitätsbelag C'		C' = 140,0 nF/km
$L_{Cmax} = (C_{o50} - Ci) / C' = (310 \text{ nF} - 200 \text{ nF}) / 140 \text{ nF/km}$		L _{Cmax} = 0,785 km
Max. zulässige Leitungslänge L _{max}	v [m]	785 m





Frage?

Muss der Ex-i-Nachweis immer erstellt werden, oder gibt es Situationen, in denen dies nicht erforderlich ist?

IIC 32 μF 21 μF IIB & IIA 489 μF 478 μF

The maximum cable length is calculated based on this values for the following cables:

CAT.7 lift cable 4x2x0.14(AWG26/7) halogenfree, with 2 steel supp. Elements from Stelec GmbH:

Values according data sheet: Capacity: <52 nF/km Inductivity: 0.72 µH/m

Gas-Group	One LMK70-ATEX	Two LMK70-ATEX
IIC	0.55 mH : 0. 72 µH/m = 763 m 32 µF : 52 pF/m = 615384 m	0.2 mH : 0. 72 µH/m = 277 m 21 µF : 52 pF/m = 403846 m
	Maximum length: 763 m	Maximum length: 277 m
IIB	4.15 mH : 0. 72 µH/m = 5763 m 489 µF : 52 pF/m = 9403846 m Maximum length: 5763 m	3.8 mH: 0. 72 µH/m = 5277 m 478 µF: 52 pF/m = 9192307 m Maximum length: 5277 m
IIA	8.15 mH: 0.72 µH/m = 11319 m 489 µF: 52 pF/m = 9403846 m Maximum length: 11319 m	7.8 mH : 0. 72 µH/m = 10833 m 478 µF : 52 pF/m = 9192307 m Maximum length: 10833 m

CAT.7 lift cable 4x2x0.25(AWG24/7) PVC, with 2 steel supp. Elements from Stelec GmbH:

Values according data sheet: Capacity: 43 pF/m Inductivity: 0.85 µH/m

Gas-Group	One LMK70-ATEX	Two LMK70-ATEX
BALANCE SOMEWAY	0.55 mH : 0.85 µH/m = 647 m	0.2 mH : 0. 85 µH/m = 235 m
	32 µF: 43 pF/m = 744186 m	21 µF: 43 pF/m = 488372 m

97



Frage?

Wird der Schirm bei Ex-i-Kabeln beidseitig oder nur einseitig aufgelegt?



6.14.4 Erdung leitender Schirme

Wenn ein Schirm erforderlich ist, darf der Schirm nur an einer Stelle elektrisch mit Erde verbunden sein, wie von diesem Unterabschnitt gefordert.

Ausnahmen:

Wenn sichergestellt ist, dass beidseitig dasselbe Potential vorhanden ist, dann können die Kabel- und Leitungsschirme an beiden Enden angeschlossen werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

99



6.14.6 Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

Kabel und Leitungen, die eigensichere Stromkreise enthalten, müssen gekennzeichnet sein, um sie als Bestandteil eines eigensicheren Stromkreises auszuweisen. Wenn Mäntel oder Umhüllungen durch eine Farbe gekennzeichnet sind, muss für Kabel und Leitungen, die eigensichere Stromkreise enthalten, die verwendete Farbe hellblau sein.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



6.14.6 Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

Wo eigensichere Stromkreise durch den Einsatz von hellblau ummantelten Kabeln und Leitungen gekennzeichnet wurden, dürfen hellblau ummantelte Kabel und Leitungen nicht für andere Zwecke in einer Weise oder an einer Stelle verwendet werden, die zur Verwechslung führen oder die Wirksamkeit der Kennzeichnung eigensicherer Stromkreise beeinträchtigen könnte.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

101



Frage?

Für Not- und Sicherheitsbeleuchtungen sind spezielle Kabel notwendig. Gibt es eigensichere Kabel mit diesen Eigenschaften?







7. Auswahl der Geräte

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

105



7.2 Sicherstellung der Konformität von Ex-Geräten (EN IEC Normen)

Ex-Geräte und einfache Betriebsmittel, die auf den Reihen EN IEC 60079 beruhen, erfüllen die in diesem Dokument angegebenen Anforderungen an die in diesem Dokument festgelegten explosionsgefährdeten Bereiche für die Projektierung, Auswahl und Installation.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



7.2.3 Auswahl von gebrauchten oder reparierten Ex-Geräten

Wenn es vorgesehen ist, dass gebrauchte oder reparierte Geräte in eine neue Anlage einzubauen sind, dann dürfen sie nur wiederverwendet werden, wenn:

- nachgewiesen werden kann, dass das Ex-Gerät nicht modifiziert worden ist und dass es sich in einem Zustand befindet, der dem Originalzertifikat entspricht;
- Veränderungen zu Gerätenormen keine zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen erfordern; und
- die Normen für die Beurteilung dieses Produkts nicht in Widerspruch zu den Anforderungen dieses Dokuments stehen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

107





7.3.1 Informationsanforderungen (1)

Für die Auswahl geeigneter Ex-Geräte für explosionsgefährdete Bereiche sind folgende Informationen erforderlich:

- die Einteilung des explosionsgefährdeten Bereiches einschliesslich Geräteschutzniveau (EPL);
- die Gas-, Dampf- oder Staubklassifizierung in Bezug auf die Gruppe oder Untergruppe der Ex-Geräte;
- Temperaturklasse oder Zündtemperatur des betreffenden Gases oder Dampfes;
- Mindestzündtemperatur der Staubwolke bzw. der Staubschicht;

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

109



7.3.1 Informationsanforderungen (2)

- · die beabsichtigte Verwendung des Ex-Geräts;
- · die äussere Einflüsse:
- die Umgebungstemperatur.



7.3.2 Externe Einflüsse

- Extrem tiefe oder hohe Umgebungstemperaturen;
- · hohe Luftfeuchtigkeit;
- · Wasser und Feuchtigkeit;
- Sonnenbestrahlung;
- korrosive Atmosphäre oder Kontakt mit Chemikalien;
- Vibrationen, mechanische Beanspruchungen, Reibung und Abrieb;
- Wind;
- · Farbanstriche:
- · Staub.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

111



7.3.5 Auswahl nach Verschmutzungsgrad

Einige Ex-Betriebsmittel verwenden reduzierte Trennungsabstände. Durch die Installation muss die Menge an Staub oder Feuchtigkeit begrenzt werden, die in ein Gehäuse eindringen und diese Abstände beeinträchtigen können. Das wird durch einen Verschmutzungsgrad beschrieben.

Die Bescheinigung für solche Geräte enthält das Symbol «X», in den «Besonderen Bedingungen für die Verwendung» bzw. in der Betriebsanleitung wird genau beschrieben, wie dies erreicht werden soll.



7.3.5 Auswahl nach Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad nach EN IEC 60664-1:

- 1 Es tritt keine oder nur eine trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.
- 2 Es tritt nur nichtleitende Verschmutzung auf, ausser dass gelegentlich eine vorübergehende Leitfähigkeit durch Kondensation zu erwarten ist.
- 3 Es tritt eine leitfähige Verschmutzung auf oder eine trockene nichtleitfähige Verschmutzung, die durch erwartende Kondensation leitfähig wird.
- 4 Es tritt eine ständige Leitfähigkeit durch leitfähigen Staub, Regen oder andere feuchte Bedingungen auf.


THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

113




7.3.7.2 Beziehung zwischen Geräteschutzniveau (EPL) und Zündschutzarten


EPL	Zündschutzart	KZ	Norm
Gb	Druckfeste Kapselung	d, db	EN IEC60079-1
	Überdruckkapselung	p, pxb, pyb	EN 60079-2
	Sandkapselung	q	EN 60079-5
	Flüssigkeitskapselung	o, ob	EN 60079-6
	Erhöhte Sicherheit	e, eb	EN IEC 60079-7

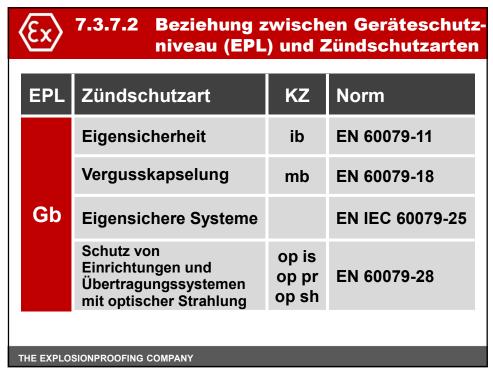



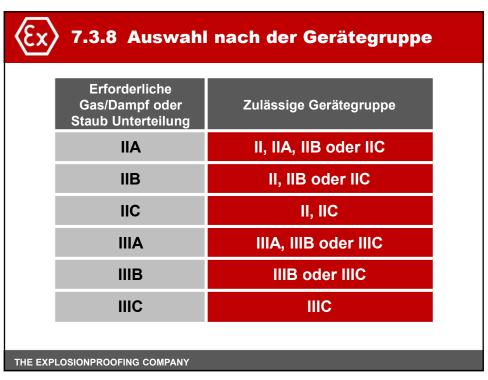

(Ex) 7.3.9 Auswahl nach der Temperaturklasse			
Geforderte Temperaturklasse	Zündtemperatur von Gasen und Dämpfen	Zulässige Temperaturklassen der Geräte	
T1	> 450 °C	T1-T6	
T2	> 300 °C	T2-T6	
Т3	> 200 °C	T3-T6	
T4	> 135 °C	T4-T6	
T5	> 100 °C	T5-T6	
T6	> 85 °C	Т6	
THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY			

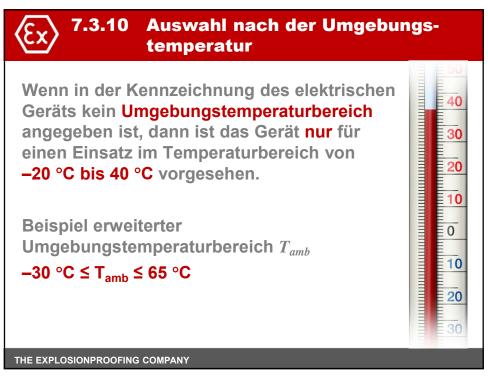







7.4 Auswahl der Kabel

Die Kabel müssen für die Betriebsbedingungen und die verwendeten Einführungsmethoden geeignet sein und so ausgewählt und verlegt werden, dass sie im Betrieb nicht beschädigt werden können.

ÖLFLEX® ROBUST 215 C (€



THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY





7.4 Auswahl der Kabel

Die Konstruktion des Kabels muss entweder

- nominell kreisförmig und mit einer Kabeleinführung installiert sein, die gemäss Abschnitt 7.5 ausgewählt wird, um die IP-Schutzart des Ex-Geräts aufrechtzuerhalten; oder
- nicht kreisförmige (flache) Kabel, die zusammen mit der spezifischen Kabeleinführung so ausgewählt werden, dass die IP-Schutzart des Ex-Geräts erhalten bleibt.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



7.4 Auswahl der Kabel

In Fällen, in denen es aufgrund der Anwendung zu einer Gasmigration durch das Kabel kommen kann und das Kabel in einen nicht gefährlichen Bereich oder zwischen verschiedenen Zonen führt, muss die Kompaktheit des Kabels berücksichtigt werden.

Als geeignete Kabeleinführungen können beispielsweise vergossene Einführungen (Barrier Glands) eingesetzt werden, welche um die einzelnen Leiter herum abdichten.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

125



7.4 Auswahl der Kabel

Kabel und Leitungen, die nach den Unterlagen des Herstellers einen äusseren Mantel mit einer Zugfestigkeit von weniger als 7 N/mm² haben, müssen mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz installiert werden, beispielsweise die Installation in einem Elektroinstallationsrohr.



Frage?

- Gefüllte Kabel, wann sind diese notwendig?
- Wo ist dies in der Norm festgehalten?

Unterscheidung

- Gasmigration zwischen unterschiedlichen Bereichen
- Zünddurchlag bei druckfest gekapselten Geräten

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

127









7.4.5 Widerstand gegen Flammenausbreitung

Kabel und Leitungen für feste Verlegung zwischen nicht explosionsgefährdeten und explosionsgefährdeten Bereichen müssen entweder

- Eigenschaften zur Begrenzung des Flammenausbreitung aufweisen, wie z. B. die Einhaltung der Normenreihe IEC 60332 oder ähnlicher Normen (siehe Datenblatt des Herstellers); oder
- mit einer Barriere versehen sein, die Flammenausbreitung aus einem nicht explosionsgefährdeten in einen explosionsgefährdeten Bereich verhindert.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

131





Frage?

Bei Kabeln mit bis zu fünf Adern stellt sich die Frage, ob diese dennoch verwendet werden können, obwohl die NIN einen bestimmten Farbcode vorschreibt. Ist hier eine Ausnahme möglich?

Ja

Kabel und Leitungen in Ex-Anlagen dürfen anstelle der Kabel nach HD 308 schwarze und nummerierte Einzeladern enthalten. Vorbeugung Verwechslungsgefahr mit der Eigensicherheit.

Hinweis: Nähere Informationen folgen vom Eidg. Starkstrominspektorat, Definition der Ex-Anlagen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

133



7.4.6 UV- oder Sonnenstrahlung

Alle Kabel und Leitungen, die UV- oder Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, müssen so ausgewählt oder geschützt werden, dass die schädlichen Effekte von UV- und Sonnenstrahlung minimiert werden.



7.5 Auswahl der Kabeleinführungen

Wird eine Kabeleinführung bei


- einer Umgebungstemperatur unter -20 °C; oder
- ein Kabel mit einer Temperaturklasse über 105 °C, das bei einer höheren Temperatur betrieben werden darf; oder
- Ex-Geräte mit einer «Besonderen Bedingung für die Verwendung», die ein Kabel mit höherer Temperatur erfordert;

ist die Eignung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers sicherzustellen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

135



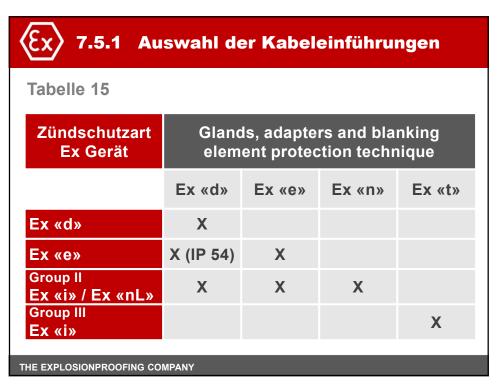






7.5.5 Andere Einführungen

Bei allen anderen Einführungen (beispielsweise Pneumatikschläuche) müssen die Integrität und die Schutzart des Gehäuses erhalten bleiben.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

139

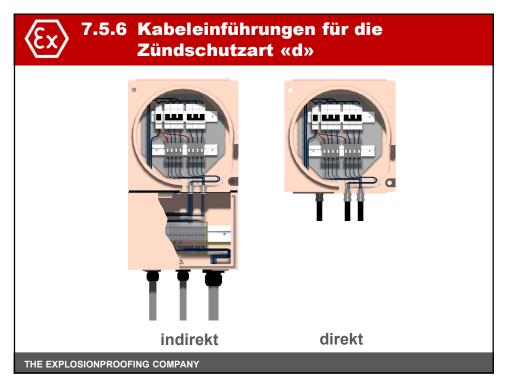



(€x)

7.5.6 Kabeleinführungen für die Zündschutzart «d»

Die Kabeleinführungen müssen einer der folgenden Anforderungen entsprechen:

a. vergossene Kabeleinführungen in Übereinstimmung mit der EN 60079-1 und als Gerät bescheinigt; oder




THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



$\langle \epsilon_x \rangle$

7.5.6 Kabeleinführungen für die Zündschutzart «d»

b. Kabeleinführungen in Übereinstimmung mit der EN IEC 60079-1, als Gerät bescheinigt und nach dem neuen Flussdiagramm ausgewählt; oder

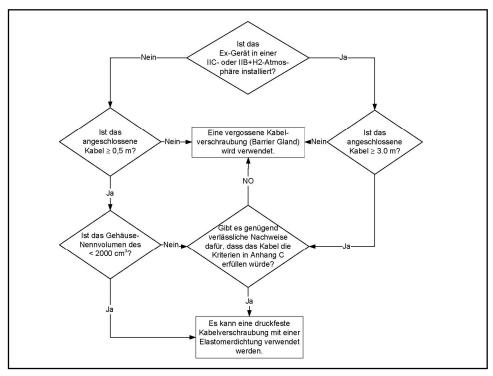





Ex Anhang C – Druckprüfung von Kabeln

Prüfung der Kabel nach Anhang C:

- Kabellänge (Prüfling) 0,5 m
- Dichtes Gehäuse mit einem Volumen von 5 I (\pm 0,2 I)
- Überdruck 0,3 kPa (3 mbar)
- Druckhalbwertszeit von 0,3 kPa auf 0,15 kPa mindestens 5 Sekunden

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY







Page 3 of 3 of Test Record BVSPS28553 dated 09.03.2017

No.	Gas type	Conc. [vol%]	Test type	Ign. at	Prec. [bar]	TI
1	C2H2	7.5	1	Z1	1.5	No
2	C2H2	7.6	1	Z1	1.5	No
3	C2H2	7.4	1	Z1	1.5	No
4	C2H2	7.5	1	Z1	1.5	No
5	C2H2	7.5	1	Z1	1.5	No
6	H2	27.3	1	Z1	1.5	No
7	H2	27.5	1	Z1	1.5	No
8	H2	27.5	1	Z1	1.5	No
9	H2	27.5	I	Z1	1.5	No
10	H2	27.5	I	Z1	1.5	No
11	C3H8	4.2	ı	Z1	1.5	No
12	C3H8	4.2	1	Z1	1.5	No
13	C3H8	4.2	1	Z1	1.5	No
14	C3H8	4.2	1	Z1	1.5	No
15	C3H8	4.2	I	Z1	1.5	No

table 3: test results

The results are only relevant for the above-mentioned test specimen.

Equipment used Micromanometer

FMM 011-K6

calibrated up to 08/2017

151



IEC SC 31J SD 001

Edition 1.0 2022-03

Background to flameproof cable gland requirements in IEC 60079-14





7.5.6 Kabeleinführungen für die Zündschutzart «d»

c. indirekte Kabeleinführung durch eine Kombination aus einem druckfesten Gehäuse mit einer Ex-d-Durchführung (Ex-Komponente) und einem Anschlusskasten beispielsweise in der Zündschutzart erhöhte Sicherheit «Ex eb».

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

153





7.5.8 Kabel- und Leitungseinführungen für die Zündschutzart «nR»

Die Auswahl von Kabel- und Leitungseinführungen für schwadensichere Gehäuse muss derart ausgeführt sein, dass die Eigenschaften der Zündschutzart des Gehäuses erhalten bleiben.

Wenn das verwendete Kabel nicht Teil des Ex-Gerätes (Betriebsanleitung) und nicht effektiv gefüllt ist, kann es notwendig sein, dass die einzelnen Leiter des Kabels abgedichtet werden, um die Eigenschaften des Zündschutzart Schwadenschutz «nR» aufrechtzuerhalten.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

155





8. Installation der Geräte

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

157



8.2 Kabel- und Leitungssysteme

8.2.1 Vermeidung von Schäden

Kabelsysteme und Zubehör sollten, soweit möglich, so verlegt werden, dass sie keinen mechanischen Beschädigungen, Korrosion oder chemischen Einflüssen (z.B. Lösungsmittel), Hitzeeinwirkung und UV-Strahlung ausgesetzt sind.

Ist eine solche Exposition unvermeidlich, so sind Schutzmassnahmen zu treffen, beispielsweise die Verlegung in einem Schutzrohr, oder es sind geeignete Kabel zu wählen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



8.2 Kabel- und Leitungssysteme

8.2.1 Vermeidung von Schäden

Werden Kabel an Geräten oder Kabeltrassen befestigt, muss der Biegeradius des Kabels den Angaben des Kabelherstellers entsprechen, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

Anmerkung

Beim Fehlen von Herstellerangaben ist ein Biegeradius vom 8-fachen des Kabeldurchmessers oft ausreichend.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

159




8.2 Kabel- und Leitungssysteme


8.2.2 Potentialausgleichsverbindungen

Die Potentialausgleichsverbindungen sollten so angeordnet sein, dass das Entfernen einer einzelnen Verbindung nicht zum Verlust des Potentialausgleichs anderer Teile führt.


Die bevorzugte Anordnung für den Anschluss mehrerer Potentialausgleichs-Verbindungen ist die Bereitstellung einer Schiene, die es ermöglicht, jeden Gegenstand je nach Bedarf mit einem individuellen Potentialausgleich zu versehen.


THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

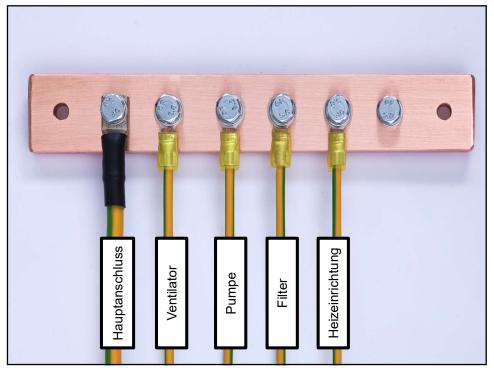

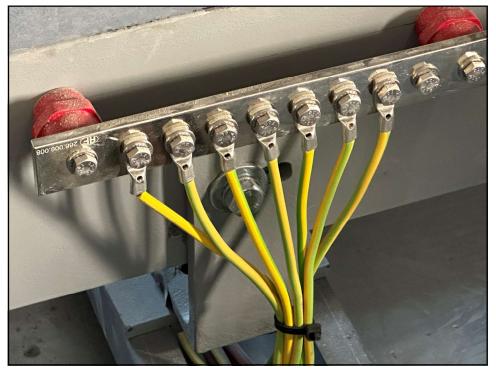



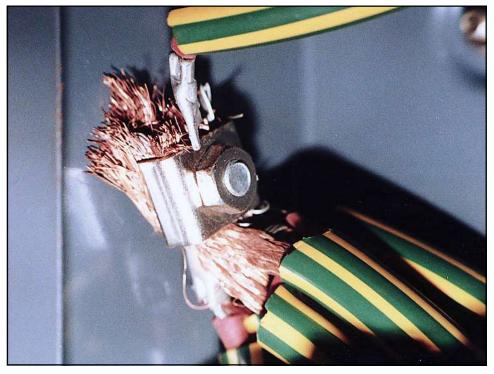

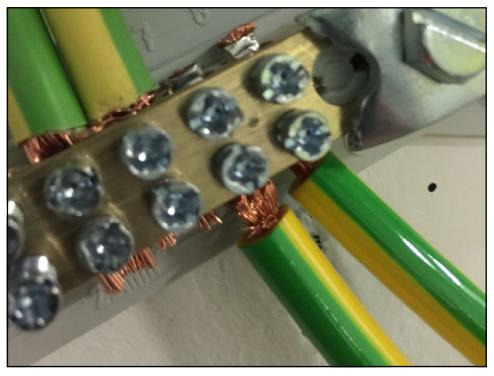



8.2 Kabel- und Leitungssystme


8.2.3 Anschlüsse

8.2.3.1 Allgemein

Werden mehr- und insbesondere feindrähtige Leiter verwendet, so sind die Enden gegen eine Trennung der Litzen mit Kabelschuhen, Aderendhülsen oder durch die Art der Klemme zu schützen.

Die Kriech- und Luftstrecken entsprechend der Schutzart des Ex-Gerätes dürfen durch die Art des Anschlusses der Leiter an die Klemmen nicht verringert werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

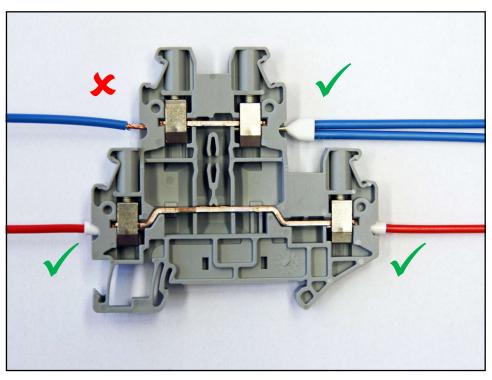



8.2 Kabel und Leitungssysteme

8.3.2.2 Unbenutzte Adern


Das Ende jeder unbenutzten Ader eines Kabels im Ex-Bereich muss entweder mit der Erde verbunden oder durch für die Schutzart geeignete Abschlüsse angemessen isoliert sein.


Die Isolierung durch Klebeband allein ist für alle Schutzarten nicht zulässig.

Eine Isolierung mit Schrumpfschlauch ist innerhalb von Ex-e-Gehäusen und Ex-nA-Gehäusen nicht zulässig.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



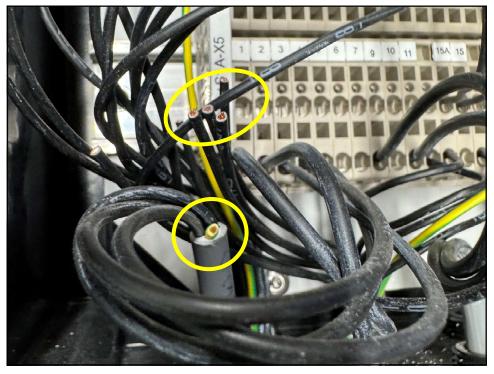

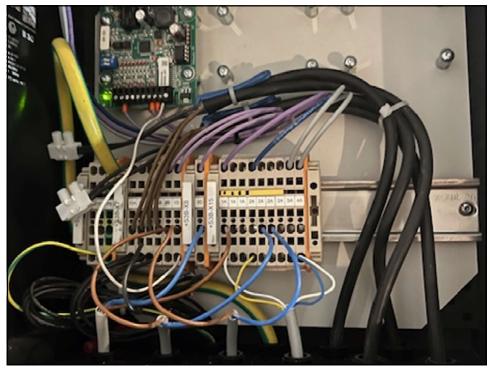





8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (1)

8.3.2.1 Allgemeines

Falls die Kennzeichnung der Bescheinigung für die Kabeleinführung ein «X» aufweist, darf diese nur für feste Installationen verwendet werden.

Eine zusätzliche Klemmvorrichtungen ist erforderlich, um Zugbeanspruchungen nicht auf die Leiteranschlüsse (Klemmen) im Inneren der Gehäuse zu übertragen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

173





Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 14 ATEX 1015 X, Ausgabe: 01

(17) Besondere Bedingungen

Es dürfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingeführt werden. Der Betreiber muss eine entsprechende Zugentlastung gewährleisten.

Die Schutzart IP66 wird nur bei sachgerechtem Einbau von Dichtung und Kabel- und Leitungseinführungen erreicht. Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die Typen mit niedriger Stoßenergie sind so in das Gehäuse einzubauen, dass sie vor Stoßenergie mechanisch geschützt sind.

Die Verschlussstopfen Typ GHG 960 6107 P*** bzw. GHG 960 1944 R **** dürfen nur in Verbindung mit den Kabel- und Leitungseinführungen Typ GHG 960 92** P**** bzw. GHG 960 19** R**** verwendet werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU dürfen EG-Baumusterprüfbescheinigungen nach Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU (20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europäischen Kommission dürfen Erganzungen zu solchen EG-Baumusterprüfbescheinigungen und neue Ausgaben solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer tragen.







8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (2)

8.3.2.1 Allgemeines


Die Kabel müssen gerade von der Kabel- bzw. Leitungseinführung aus verlegt werden, um seitliche Spannungen zu vermeiden, die die Abdichtung des Kabels bzw. die IP-Schutzart beeinträchtigen könnten.


Das Klemmen der Kabel soll innerhalb des 10-fachen Kabelduchmessers oder 300 mm, je nachdem was die kürzere Länge ergibt, vom Ende der Kabeleinführung erfolgen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

177



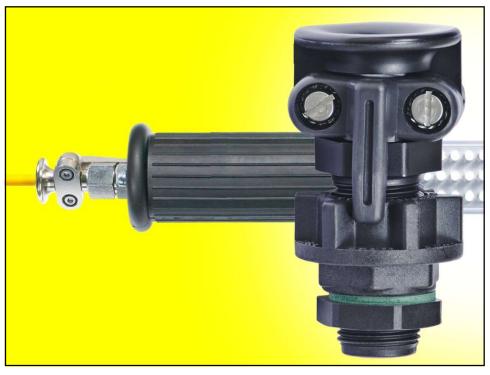

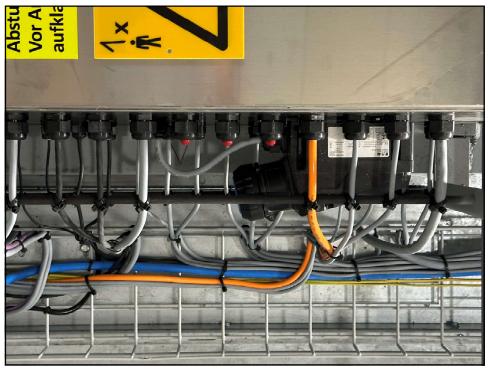







8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (3)

Anmerkung

Die Verwendung von Abdeckungen oder Schutzhüllen mit Kabeleinführungen begünstigt die Möglichkeit von Wasseransammlungen oder von Korrosion der Kabeleinführung und der Umflechtung der Kabel.

Sie erschweren auch die Inspektion nach EN IEC 60079-17.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

183





8.3.2 Kabel- und Leitungseinführungen (4)

Der Einsatz von Dichtband, Schrumpfschlauch oder anderen Materialien ist nicht zulässig, um das Kabel/ die Leitung für die Kabel- und Leitungseinführung passend zu machen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

185



8.3.2.3 Einführungen für die Zündschutzart Schwadenschutz «nR»

Einführungen müssen derart ausgeführt sein, dass die Eigenschaften der Zündschutzart Schwadenschutz «nR» des Gehäuses erhalten bleiben.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



8.3.4 Unbenutze Öffnungen





THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

187



8.3.4 Unbenutze Öffnungen

Mit Ausnahme von Gehäusen, die nur einen eigensicheren Stromkreis enthalten, müssen unbenutzte Eingänge im Gehäuse durch Verschlusselemente gemäss der jeweiligen Zündschutzart verschlossen werden, wobei die Schutzart IP 54 oder die für den Einsatzort erforderliche Schutzart, je nachdem, welche höher ist, einzuhalten ist.

Die Verschlusselemente müssen den Anforderungen der EN IEC 60079-0 entsprechen und so beschaffen sein, dass sie nur mit Hilfe eines Werkzeugs entfernt werden können.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY









8.8 Zuündschutzart «e» und «nA»

8.8.1 Leiteranschlüsse

Einige Klemmen (wie beispielsweise Schlitzklemmen) können die Einführung von mehr als einem Leiter ermöglichen. Wenn mehr als ein Leiter an dieselbe Klemme angeschlossen wird, ist darauf zu achten, dass jeder Leiter ausreichend geklemmt ist.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



8.8.1 Leiteranschlüsse

Sofern in der Betriebsanleitung des Herstellers nicht zugelassen, dürfen zwei Leiter mit unterschiedlichem Querschnitt nicht an eine Klemme angeschlossen werden. Ausnahme, die Leiter werden mit einer Aderendhülse (wenn zulässig für 2 Leiter) oder einer anderen vom Hersteller angegebenen Methode gesichert.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

193






8.8.1 Leiteranschlüsse

Um die Gefahr von Kurzschlüssen zwischen benachbarten Leitern in Reihenklemmen zu vermeiden, muss die Isolierung jedes Leiters bis zum Metall der Klemme erhalten bleiben.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

195

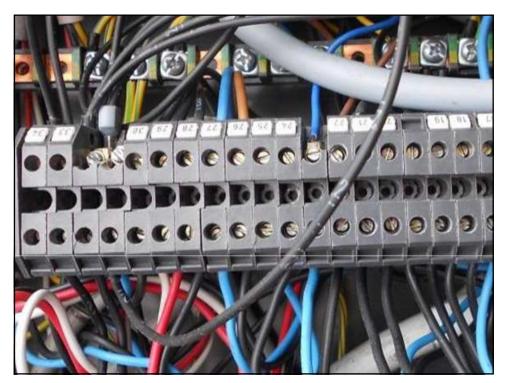



Frage

 Wie muss die physische Trennung zu den normalen Installationen ausgeführt werden? Beispielsweise auf Kabeltrassen.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

197



8.9.3 Installation von Kabeln und Leitungen

Anlagen mit eigensicheren Stromkreisen müssen so installiert werden, dass deren Eigensicherheit nicht durch äussere elektrische oder magnetische Felder beeinträchtigt wird, beispielsweise durch nahe gelegene Starkstromkabel.

Das kann beispielsweise durch den Einsatz von Schirmung und/oder verdrillte Adern oder durch Einhaltung eines angemessenen Abstandes von den normalen Installationen erreicht werden.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY





8.9.3.2 Kennzeichnung von Ex-i-Kabel

Innerhalb von Mess- und Steuerschränken, Schaltanlagen, Verteilern, Ex-Geräten usw. sind Kennzeichnungsmassnahmen zu ergreifen, wenn bei Vorhandensein eines blauen Neutralleiters die Möglichkeit einer Verwechslung zwischen Kabeln eigensicherer und nicht eigensicherer Stromkreise besteht.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY



8.9.3.2 Kennzeichnung von Ex-i-Kabel

Diese Massnahmen umfassen:

- Kombination der Ex-i-Adern in einem gemeinsamen hellblauen Kabelstrang; oder
- Kennzeichnung; oder
- klare Anordnung und räumliche Trennung.

THE EXPLOSIONPROOFING COMPANY

201

